

Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
Telefon +49 234 3696 0
Telefax +49 234 3696 201

Kontakt	Jens Böhm
Tel. direkt	+49 234 3696 272
Fax direkt	+49 234 3696 201
E-Mail	jens.boehm@dekra.com
Datum	23.04.2015

Unser Zeichen PfB-Boe
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Prüfbericht PB 15-053

über technische Prüfungen
an einer Anschlagereinrichtung Typ A
nach DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:2013
Typ: ABS-Lock[®] OnTop
montiert auf Polyfin-Folie

Auftraggeber: ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47632 Kevelaer

Verantwortlicher Prüfer: B. Eng. Jens Böhm

Dieser Prüfbericht umfasst 6 Seiten und darf ohne schriftliche Genehmigung des DEKRA EXAM Prüflaboratorium für Bauteilsicherheit nur vollständig, nicht auszugsweise weiterverbreitet werden.

1 Allgemeine Angaben

1.2 Auftraggeber:

ABS Safety GmbH, Gewerbering 3, 47623 Kevelaer

1.2 Auftragserteilung:

Schriftlicher Auftrag vom 22.04.2015

1.3 Auftragsumfang:

Technische Prüfungen an einer Anschlageinrichtung Typ A nach DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:2013, Typ: ABS-Lock[®] OnTop,

Hinweis:

Die Montage der Anschlageinrichtung erfolgte auf Folie, Typ: Polyfin 3020. Alternativ kann auch der Folien-Typ: Polyfin 4230 verwendet werden.

1.4 Ort und Datum der Prüfungen:

Durchführung der dynamischen und statischen Prüfungen bei ABS Safety GmbH, Gewerbering 3, 47623 Kevelaer am 14.04.2015.

1.5 Eingereichte Proben und Unterlagen:

1 Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock[®] OnTop, Stützhöhe 300 mm, Ø 18 mm, Eingangs-Nr. PFB 15-239 vom 14.04.2015

Zeichnungen

Datenblätter

Die eingereichten Unterlagen sind im Anhang zu diesem Prüfbericht zusammengefasst.

1.6 Beschreibung des Prüfmusters

Die Anschlagereinrichtung, Typ: ABS-Lock® OnTop (Bild 1) dient zur Sicherung von bis zu drei Personen gegen Absturz und ist zur Montage auf ebenen Untergründen vorgesehen.

Die Anschlagereinrichtung besteht aus einer quadratischen Grundplatte (200 mm x 200 mm) mit vier Bohrungen, jeweils in den Ecken. Mittig ist eine Stütze aufgeschweißt. Die Stütze aus Rundstahl \varnothing 18 mm hat eine Länge von 300 mm.

Auf die Grundplatte werden, jeweils in den Ecken, Streben aufgeschraubt. Die Breite der Streben beträgt 48,6 mm. Die Länge einer einzelnen Strebe beträgt 958 mm. Die Spannweite zweier, in einer Linie verlaufender Streben beträgt 2001 mm.

Die Befestigung am Bauwerk erfolgt durch Verkleben unter Polyfin Folie.

Die Anschlagereinrichtung ist für die Beanspruchung in alle Richtungen, parallel zur Bauwerks-oberfläche vorgesehen und besteht aus korrosionsbeständigem Stahl.

An dem oberen Ende der Stütze ist eine Ringöse mit einer Sicherungsmutter verschraubt. Hieran kann sich der Benutzer mit seiner mitgeführten PSA gegen Absturz sichern.



Bild 1: Anschlagereinrichtung, Typ: ABS-Lock® OnTop

2 Prüfung

Die Anschlagereinrichtung war auf einer dem Bauwerk nachempfundenen Prüfeinrichtung montiert. Bild 2 stellt die Richtung der Krafteinleitung dar.

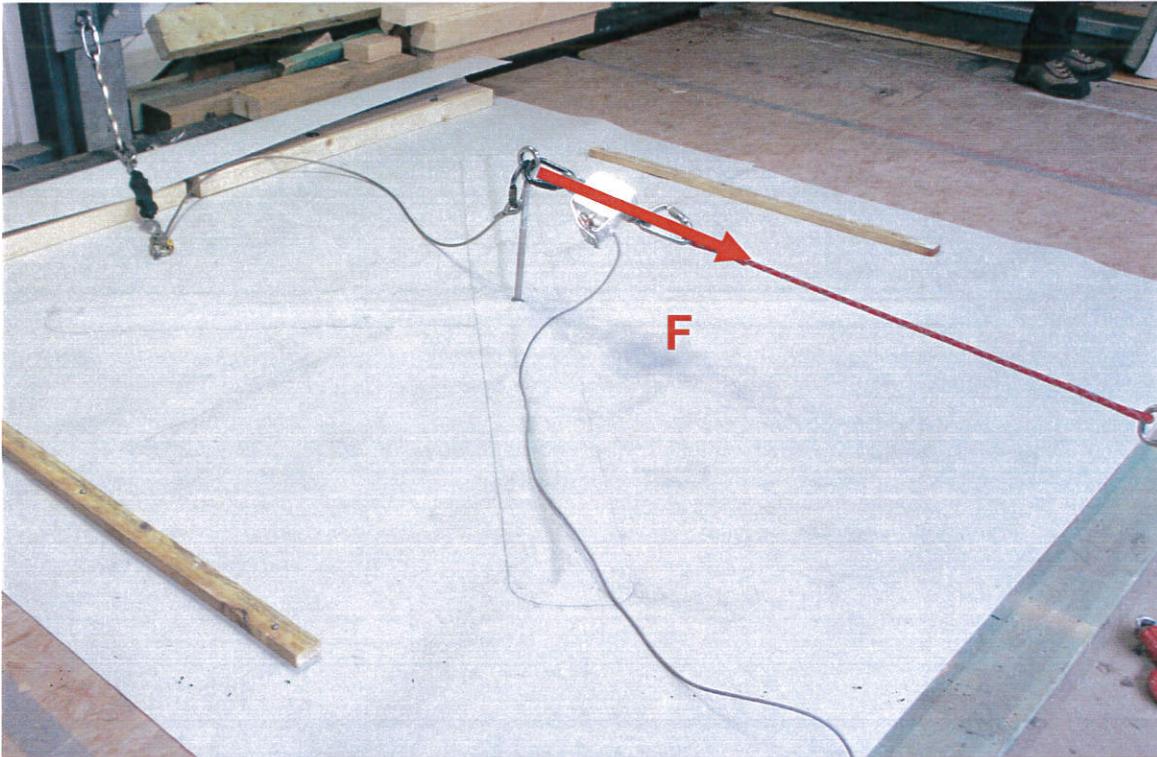


Bild 2: Anschlagereinrichtung, Typ: ABS-Lock® OnTop

- 2.1 Besondere Anforderungen an Anschlagereinrichtung, Typ: ABS-Lock® OnTop
 - 2.1.1 Prüfung der dynamischen Belastbarkeit und Integrität
(Ziffer 4.4.1.2 DIN EN 795:2012 und Ziffer 4.2.1.1 DIN CEN/TS 16415:2013)
 - 2.1.2 Prüfung der statischen Belastbarkeit
(Ziffer 4.4.1.3 DIN EN 795:2012 und Ziffer 4.2.1.2 DIN CEN/TS 16415:2013)

3 Ergebnisse

3.1 Besondere Anforderungen an die Anschlagereinrichtung

3.1.1 Prüfung der dynamischen Belastbarkeit und Integrität

Die Anschlagereinrichtung, Typ: ABS-Lock® OnTop war an der Prüfeinrichtung befestigt, die dem Bauwerk nachempfunden war. Bei der Prüfung der dynamischen Belastbarkeit wurde eine Prüfmasse (Stahlgewicht) von 200 kg fallengelassen.

Im direkten Anschluss wird mit einer Vorlast (200 kg) eine weitere Prüfung, mit einer Prüfmasse (Stahlgewicht) von 100 kg durchgeführt. Bei den Prüfungen wurde ein dynamisches Bergseil nach EN 892:2004 verwendet

Die Belastung der Anschlagereinrichtung erfolgte mit der in Bild 2 dargestellten Krafrichtung F.

Die Ergebnisse der Prüfung der dynamischen Belastbarkeit sind in Tabelle 1 dokumentiert.

Tabelle 1: Ergebnisse der Prüfung der dynamischen Belastbarkeit

Person	Krafteinleitung [kN]	Prüfmasse [kg]	Auffangkraft [kN]	Ergebnis
1. und 2.	12	200	F = 11,67	Prüfmasse wurde gehalten
3.	9	100	F = 9,59	

Auf die Prüfung der Integrität nach Ziffer 4.4.1.2 DIN EN 795:2012 und Ziffer 4.2.1.1 DIN CEN/TS 16415:2013 wurde verzichtet, da die statische Prüfung nach Ziffer 4.4.1.3 DIN EN 795:2012 und Ziffer 4.2.1.2 DIN CEN/TS 16415:2013 eine höhere Belastung der Anschlagereinrichtung darstellt.

3.1.2 Prüfung der statischen Belastbarkeit

Die Prüfung der statischen Belastbarkeit der Anschlagereinrichtung, Typ: ABS-Lock® OnTop erfolgte mit der in Tabelle 2 genannten Eigenschaften. Die Ergebnisse der Prüfung der statischen Belastbarkeit sind in Tabelle 2 dokumentiert.

Tabelle 2: Ergebnisse der Prüfung der statischen Belastbarkeit der Anschlagereinrichtung

Krafrichtung	Prüfkraft [kN]	Ergebnis
F	14,0	Prüflast wurde über den Zeitraum von 3 min gehalten.
	21,6	Maximale kurzzeitig aufgebracht Prüflast

4 Hinweis

Die aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die eingereichten Prüfgegenstände.

Dieser Prüfbericht berechtigt nicht zum Anbringen des CE-Kennzeichens an den mit dem geprüften Muster übereinstimmenden Erzeugnissen.

Verantwortlicher Prüfer



B. Eng. Jens Böhm